



THERMISCHE MUURBEVEILIGING



Installatie

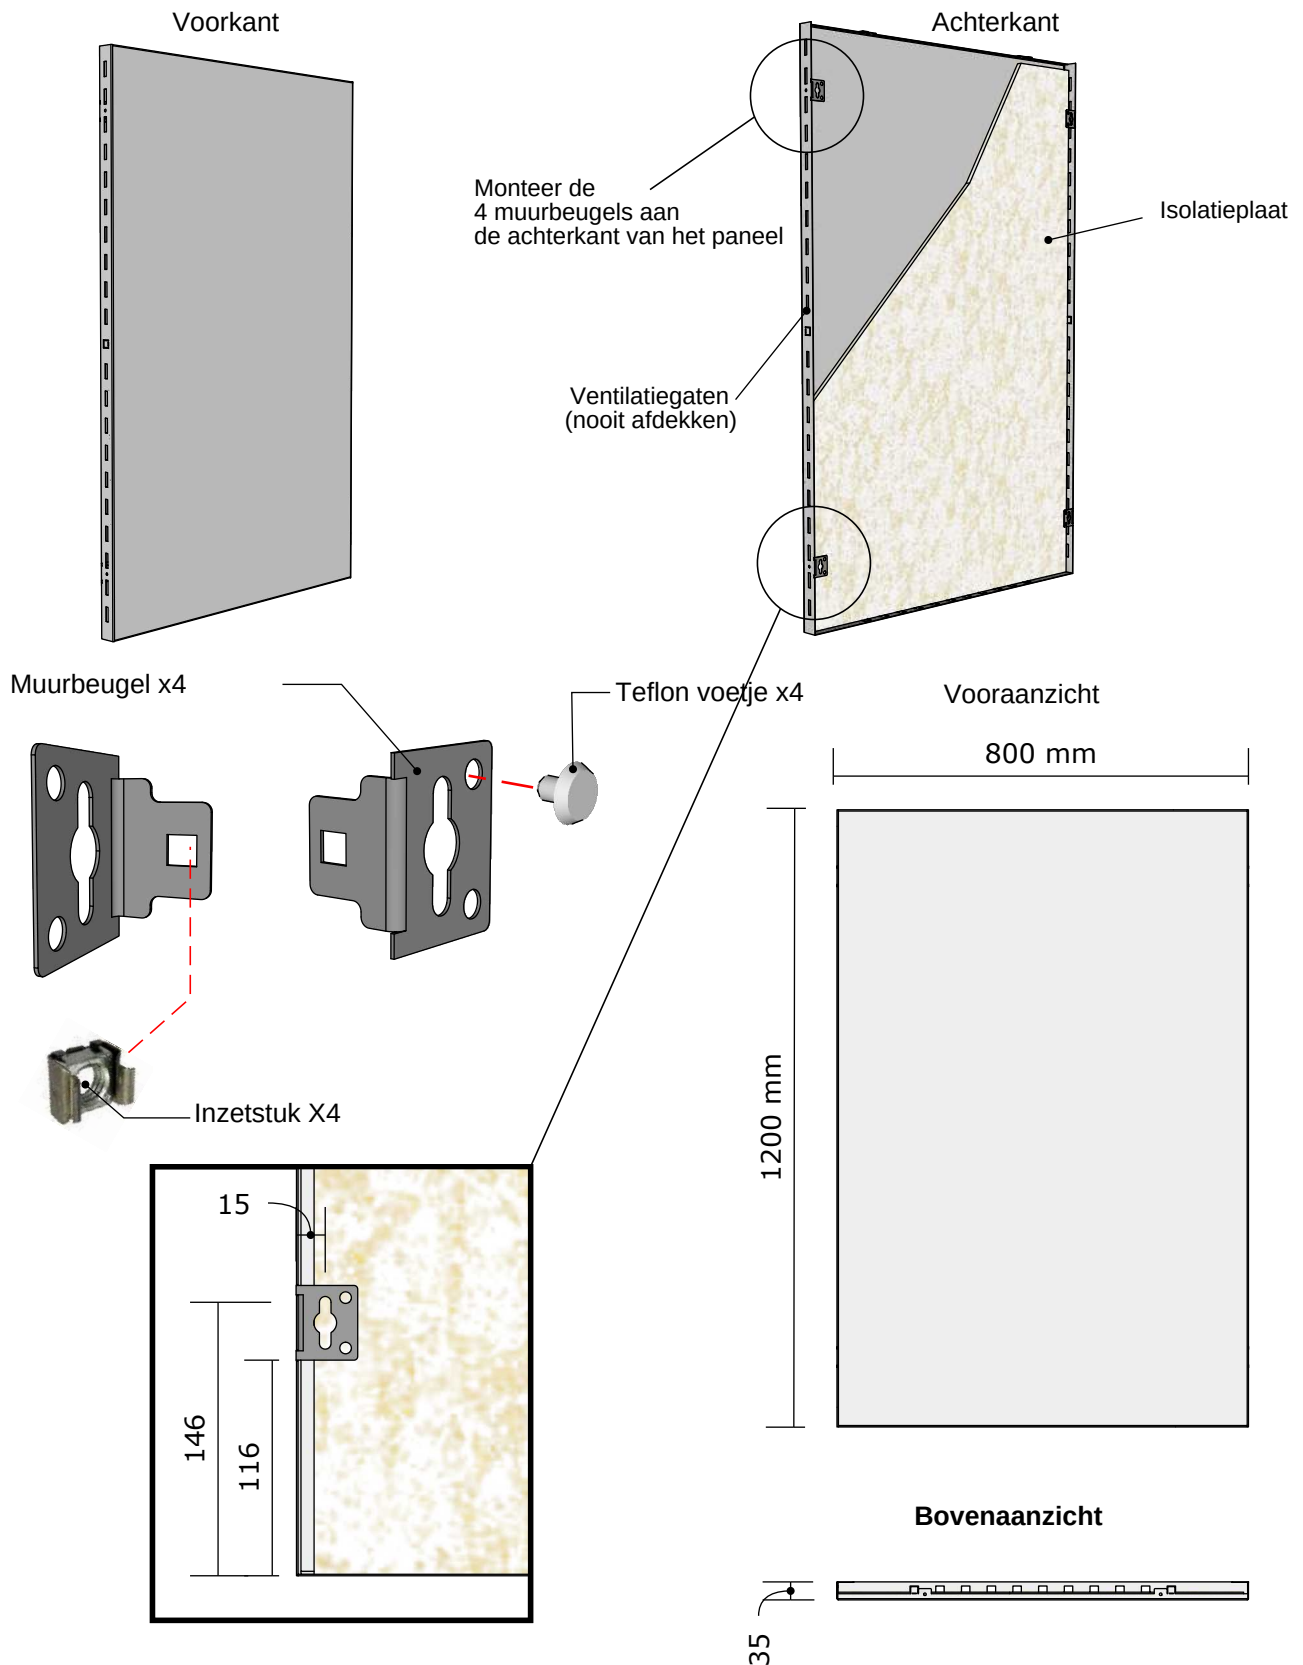

Schroeven en pluggen voor wandmontage niet meegeleverd
Zorg voor pluggen en schroeven die geschikt zijn voor de achterwand

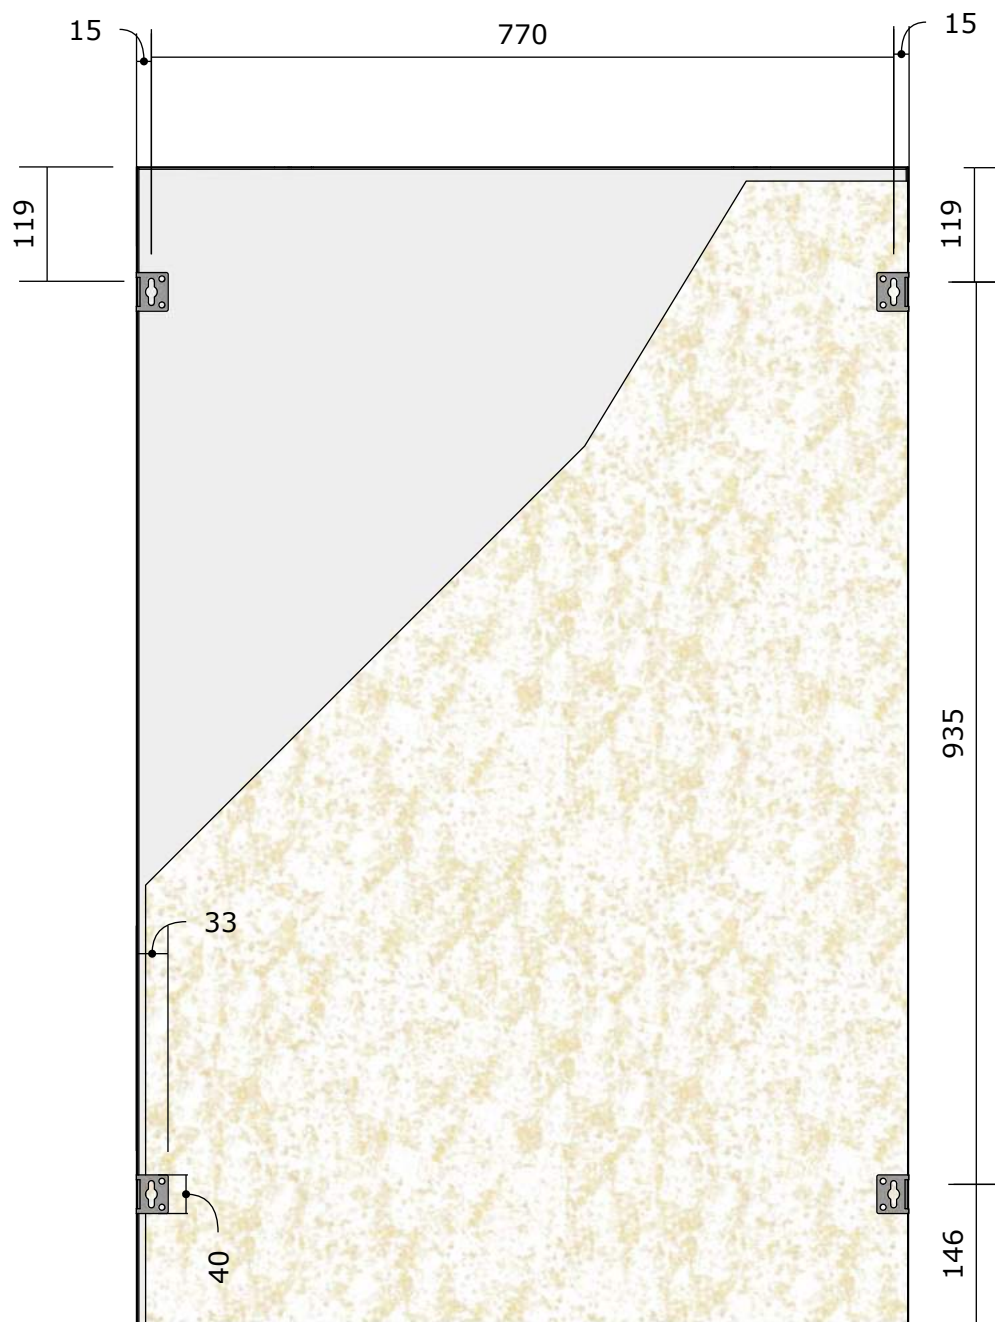

- 1 - Breng de teflon voetjes aan op de muurbeugels
- 2 - Druk de inzetstukjes in de muurbeugels en zet de muurbeugels met de schroefjes vast op het paneel op de aangegeven plaatsen (zie vorige pagina)
- 3 - Bepaal de juiste plek voor de plaatsing van het paneel (zie volgende pagina's)
- 4 - a) Stenen muur: boor de gaten in de wand volgens de tekening op deze pagina en voorzie deze van pluggen en schroeven (niet meegeleverd)
b) Houten wand: draai schroeven (niet meegeleverd) in de wand volgens de tekening op deze pagina
Laat de schroeven iets uitsteken
- 5 - Bevestig het waarschuwingslabel aan de muur. "If the heat shield system is removed, the panel must be replaced by a product with the same function"
- 6 - Hang het paneel op aan de schroeven

Onderhoud: Alleen met een schone vochtige of droge doek

Geen bijtende stoffen gebruiken (zoals bv reinigingsmiddel voor het glas van houtkachels :)

Kenmerken

Product met technische goedkeuring, mits geïnstalleerd door een vakman

Het wandpaneel vermindert de warmtestraling die wordt uitgestraald door een verwarmingstoestel dat vaste brandstoffen gebruikt, in overeenstemming met de normen NF EN 13240, NF EN 14875 (alleen kachels) en NF EN 15250, zoals pelletkachels, en het metalen enkelwandig rookkanaal voor de afvoer van verbrandingsproducten.

De handleiding van het toestel moet voorzien in de mogelijkheid om de veiligheidsafstanden die zijn aangegeven door de CE-markering te verkleinen door gebruik te maken van een apparaat onder Technische Goedkeuring

De afstand van het toestel tot het wandpaneel dient minimaal de helft te zijn van de door de fabrikant van het toestel opgegeven afstand tot brandbare materialen **met een minimum van 10cm**.


Het gebruik van het wandpaneel tussen het rookkanaal en de aangrenzende brandbare materialen vermindert de minimale veiligheidsafstand tot 1,5 keer de nominale diameter van het rookkanaal **met een minimum van 20cm**.

Voorbeeld:

1) Als de fabrikant van het toestel stelt dat de afstand tot een brandbaar materiaal 40 cm moet bedragen dan betekent dat dat het toestel minimaal 20 cm van het wandpaneel af moet staan.

2) Als de fabrikant van het toestel stelt dat de afstand tot een brandbaar materiaal 16 cm moet bedragen dan betekent dat dat de kachel niet 8 maar minimaal 10 cm van het wandpaneel af moet staan.


 **Let op: voor gietijzeren en enkelwandig plaatstalen kachels zonder aanvullend stralingsscherm geldt een minimale afstand van 75cm tot het wandpaneel!**

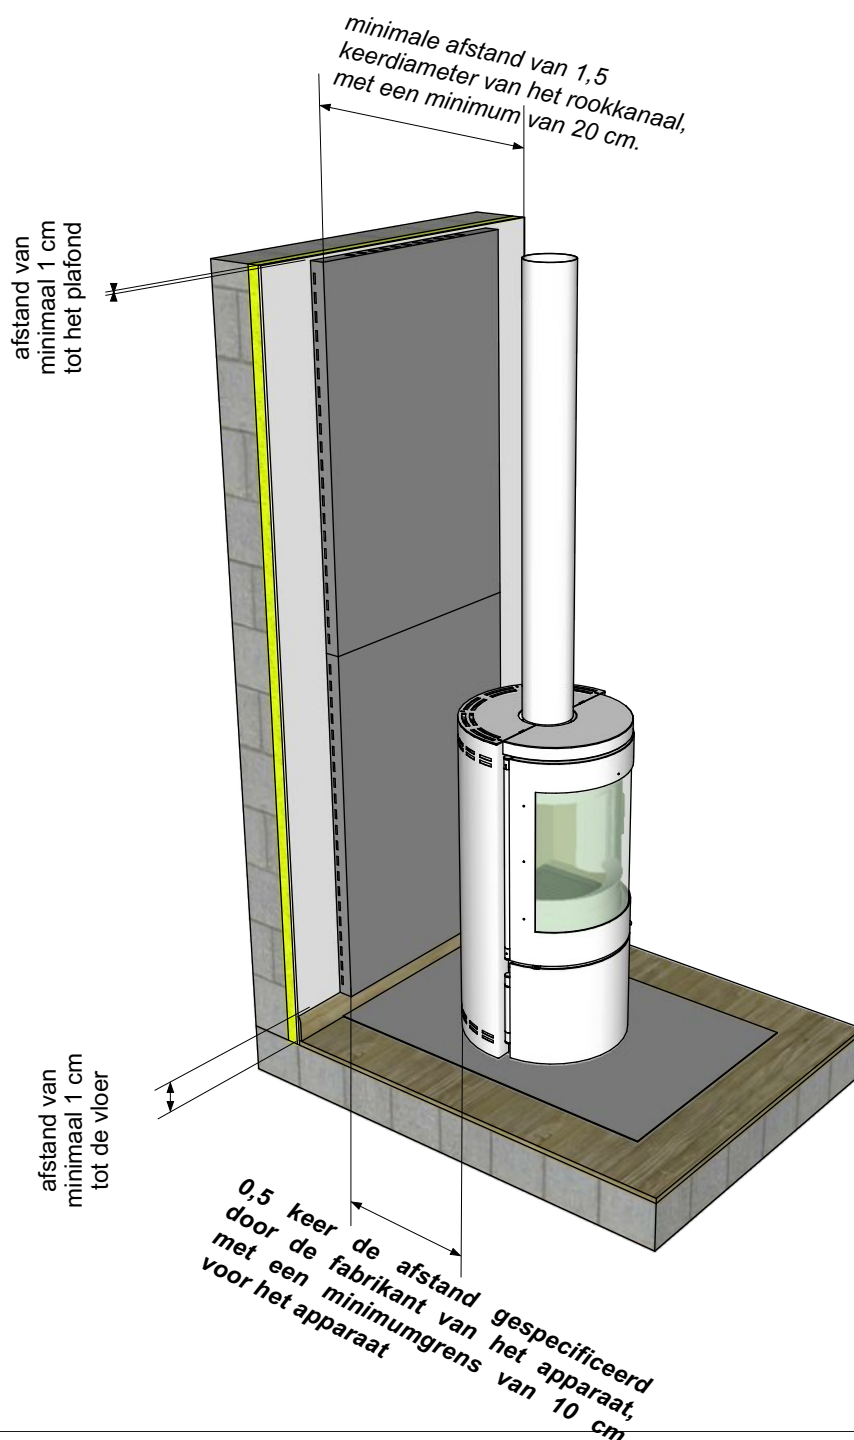

Afbeelding 1 Regels voor de plaatsing van het toestel ten opzichte van brandbare materialen

D = Afstand tot brandbare materialen zoals aangegeven door de fabrikant


⚠ Let op: voor gietijzeren en enkelwandig plaatstalen kachels zonder aanvullend stralingsscherm geldt een minimale afstand van 75cm tot het wandpaneel!

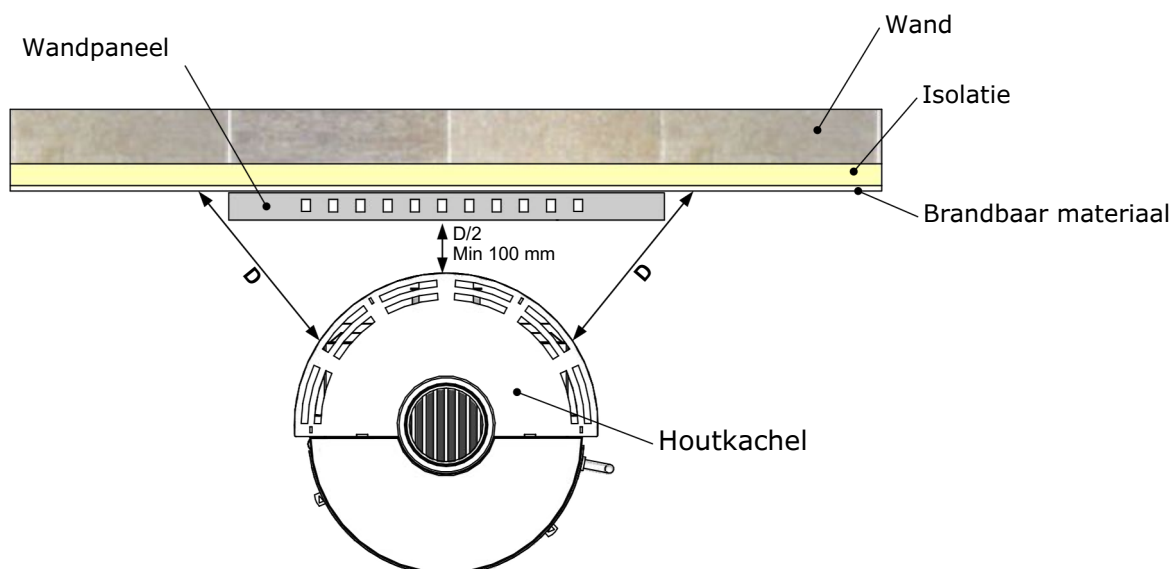

Afbeelding 2 Regels voor de plaatsing van het rookkanaal ten opzichte van brandbare materialen

D = Afstand tot brandbare materialen zoals aangegeven door de fabrikant

⚠ Let op: voor gietijzeren en enkelwandig plaatstalen kachels zonder aanvullend stralingsscherm geldt een minimale afstand van 75cm tot het wandpaneel!

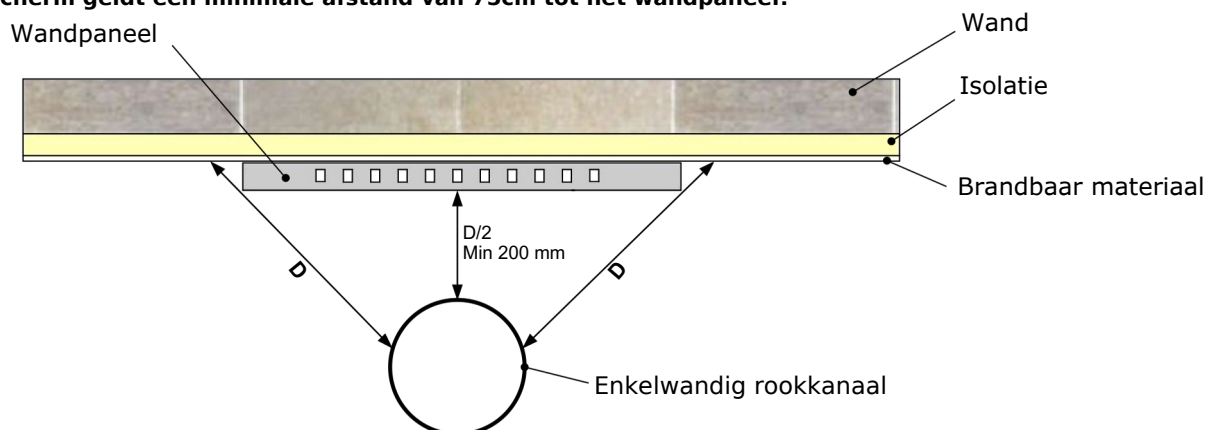

Afbeelding 3 Installatie van het wandpaneel in een hoek

A - Bevestig paneel nr. 1 aan de muur

B - Bevestig paneel nr. 2 met een overlapping van 10 mm op paneel nr. 1

C - Zorg ervoor dat de ventilatiegaten aan de zijkant nooit blokkeren

⚠ Let op: voor gietijzeren en enkelwandig plaatstalen kachels zonder aanvullend stralingsscherm geldt een minimale afstand van 75cm tot het wandpaneel!

